


# 国内産葉たばこの購買・使用に伴う検査体制

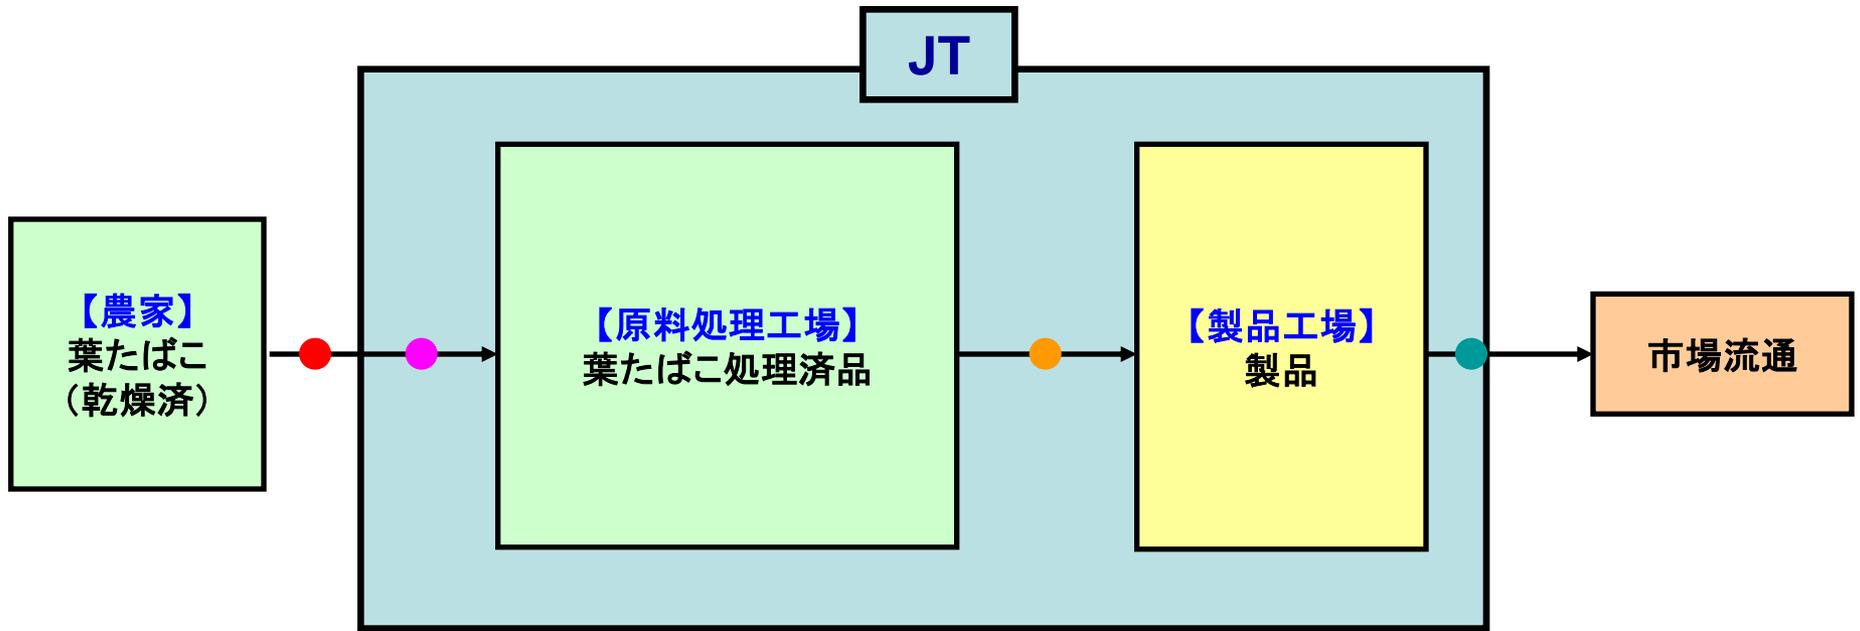

- 購買前検査 : 自社基準値を超過した葉たばこは購買しません。
- 処理前検査 : 購買後の葉たばこについても処理前に検査します。
- 製品使用前検査 : 葉たばこ処理済品について製品に使用する前に検査します。
- 製品モニタリング : 問題がないことを確認します。

※ 各検査・モニタリングは、ゲルマニウム半導体検出器により実施します。